

415-FATT-20
 (500-750L)

TERMOACCUMULATORE ATON
TANK IN TANK
 2 scambiatori

SPECIFICHE TECNICHE
MADE IN EU

| | |
|-------------------------------|---|
| Materiale | Acciaio |
| Pressione max. di esercizio | 6 bar |
| Pressione di prova dell'acqua | 8 bar |
| Temperatura max. di esercizio | 95°C |
| Tank in Tank | Serbatoio interno removibile |
| Isolamento | Schiuma poliuretana morbida removibile, 100mm di spessore |
| Rivestimento esterno | PVC morbido, colore rosso |

| Misura | | 500L | | 750L | |
|--------|---|----------------|------|----------------|------|
| Codice | | 415-FATT-20500 | | 415-FATT-20750 | |
| - | Capacità serbatoio (Litri) | 283 | | 518 | |
| - | Capacità scamb. S1/S2 (Litri) | 14,54 / 14,54 | | 16,52 / 16,52 | |
| - | Capacità serb. interno (Litri) | 160 | | 170 | |
| - | Ricircolo serb. interno (R) | 3/4" | | 3/4" | |
| Ha | Att. Acqua fredda dom. (CDW) | 1" | | 1" | |
| Ha | Att. Acqua calda dom. (HDW) | | | | |
| K | Ingresso scamb. S1 (CI1) | 1" | 766 | 1" | 797 |
| N | Ingresso scamb. S2 (CI2) | | 1401 | | 1432 |
| J | Uscita scamb. S1 (CO1) | | 251 | | 282 |
| M | Uscita scamb. S2 (CO2) | | 886 | | 917 |
| - | Superficie scamb. S1/S2 (m ²) | 2,28 / 2,28 | | 2,60 / 2,60 | |
| - | Efficienza scamb. S1/S2 (m ²) | 56,23 / 56,23 | | 64,12 / 64,12 | |
| B | Ricircolo (R) | 1 1/2" | 951 | 1 1/2" | 982 |
| A | Ingresso acqua fredda (CWI) | 1 1/2" | 251 | 1 1/2" | 282 |
| O | Uscita acqua calda (HWO) | | 1341 | | 1372 |
| C | Termostato (T) | 1/2" | 986 | 1/2" | 1017 |
| G | Termometro (TR) | | 1291 | | 1322 |
| P | Sensore (S) | | 251 | | 282 |
| Q | Connessione libera (FR) | | 251 | | 282 |
| R | Connessione libera (FR) | 1 1/2" | 826 | 1 1/2" | 857 |
| S | Connessione libera (FR) | | 1136 | | 1167 |
| R | Connessione libera (FR) | | 1341 | | 1372 |
| VEN | Ventilazione | 3/4" | 1822 | 3/4" | 1894 |
| D | Diametro esterno | 840 | | 1000 | |
| Dt | Diametro interno | 640 | | 800 | |
| H | Altezza serbatoio | 1822 | | 1874 | |
| Ha | Altezza totale | 1842 | | 1914 | |
| - | Peso (kg) | 205 | | 236 | |

Dove non espressamente indicato, le dimensioni sono in mm


2 scambiatori

415-FATT-20500

415-FATT-20750



CERTIFICAZIONI

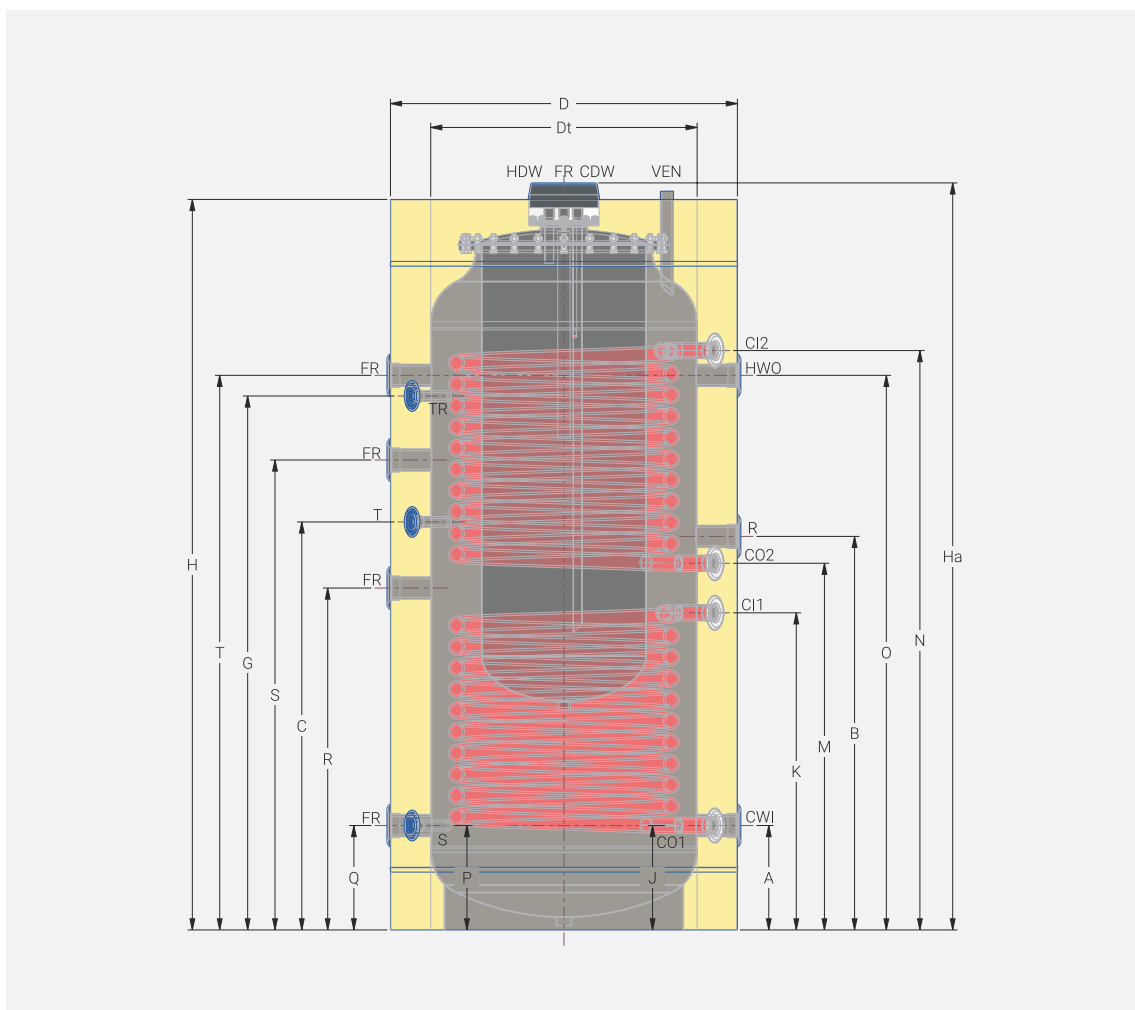

Per tutti i serbatoi, sia smaltati che misti, è necessario installare un vaso di espansione, una valvola di sicurezza e un anodo di protezione per l'acqua calda sanitaria